


WIRING DIAGRAM-ANNEX

If UL Power Supply is used the wiring diagram is:

WIRING SECTION TABLE

Distance (m)	section (mm ²)
up to 20	0,5
20-50	1
50-75	1,5
75-100	use coax

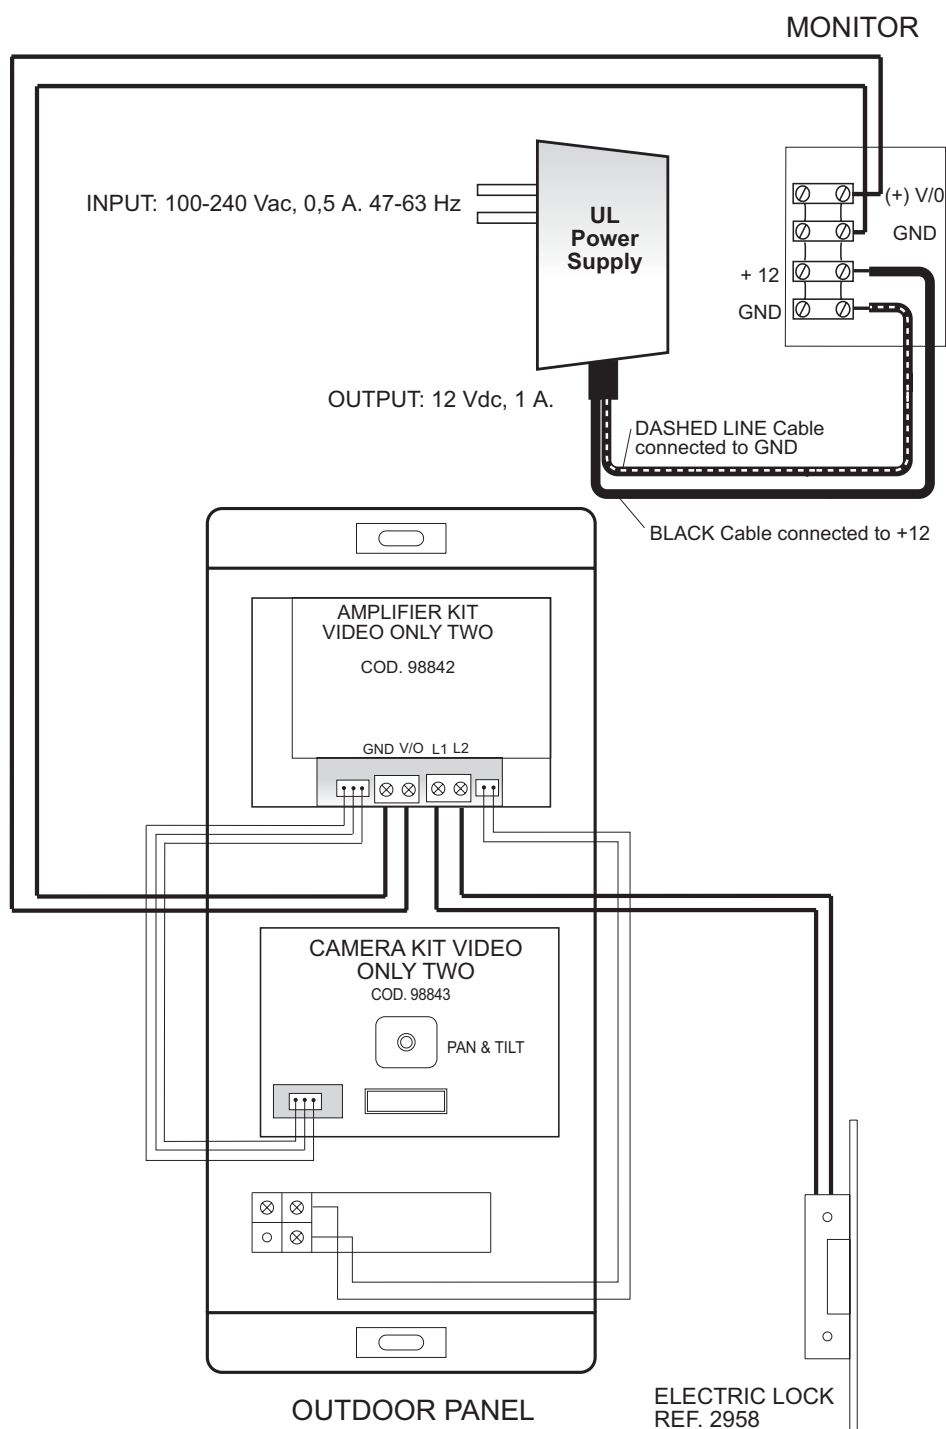

ПРИЛОЖЕНИЕ - СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / SCHEMA DI CABLAGGIO-APPENDICE

При использовании блока питания UL схема подключения будет следующей:

In caso di utilizzo di una sorgente d'alimentazione UL, lo schema di cablaggio è il seguente:

**ТАБЛИЦА СЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ
TABELLA DELLA SEZIONE DEI CAVI**

Расстояние (м) Distanza (m)	Сечение (мм ²) Sezione (mm ²)
до 20 fino a 20	0,5
20-50	1
50-75	1,5
75-100	коаксиальный кабель utilizzare coassiale

